

V54303

Stainless steel turret for concrete floor mounting on box art. V54903. Supplied with 3-module Eikon, Arké, Plana and Neve mounting frame.

FEATURES.

- Stainless steel turret for concrete floor mounting on box art. V54903.
- Two usage modes (socket outlet or data socket):
 - 16A / 250V~ terminal block for installing socket outlets and turret earthing;
 - possible to install data sockets (remove the terminal block and use the cable clamp provided, which can accommodate 3 data cables - see the INSTALLING WITH DATA SOCKETS figure).
- Door opens with front button.
- 3-module Eikon, Arké, Plana and Neve mounting frame supplied as standard.
- Dimensions 120x120x60,5 mm (protrudes from the floor by 3,5mm with the door closed).
- Distance between fixing screws 84 mm.
- Protection rating IP20.
- Use the turret on dry floors or floors that are cleaned using a dry method.

INSTALLATION RULES.

- Installation should be carried out by qualified staff in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.
- Compatible only with data socket outlets and current socket outlets up to 16 A.
- Not compatible with socket outlets without Sicury and with articles:
 - 20208.FX-20220-20226-20273-20276-20283-20290-20292-20295-20302.01-20302.10-20303-20314-20318-20346-20346.H-20361.
 - 19208.FX-19220-19226-19245-19246-19273-19276-19283-19290-19292-19295-19302.01-19302.10-19303-19314-19318-19346-19346.H-19347-19361.
 - 14208.FX-14218-14220-14226-14233-14245-14246-14247-14273-14276-14283-14290-14292-14295-14302.01-14302.10-14303-14314-14318-14346-14346.H-14347-14361.
 - 09233-09245-09246-09318.

REGULATORY COMPLIANCE.

LV directive. IEC 60670-23. EN 60670-23.



WEEE - Information for users

If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste center, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400 m², if they measure less than 25 cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.

Colonne en acier inox pour pose au sol en béton sur boîte art. V54903. Livrée avec support 3 modules Eikon, Arké, Plana et Neve.

CARACTÉRISTIQUES.

- Colonne en acier inox pour pose au sol en béton sur boîte art. V54903.
- Double mode d'utilisation (prises de courant ou prises de données):
 - bornier 16A / 250V~ pour l'installation des prises de courant et la mise à la terre de la colonne;
 - prédisposition à l'installation de prises de données (enlever le bornier et utiliser le serre-câble fourni, conçu pour 3 câbles de données - voir fig. INSTALLATION AVEC PRISES DE DONNÉES).
- Ouverture du volet en appuyant sur le bouton présent à l'avant.
- Supports 3 modules Eikon, Arké, Plana et Neve compris.
- Dimensions 120x120x60,5 mm (saillie par rapport au sol 3,5 mm, volet fermé).
- Entraxe des vis de fixation 84 mm.
- Indice de protection IP20.
- Installer la colonne sur des sol secs ou pouvant être nettoyés à sec.

CONSIGNES D'INSTALLATION.

- L'installation doit être confiée à un technicien qualifié et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.
- Compatible uniquement avec les prises de données et les prises de courant de 16 A maximum.
- Non compatible avec les prises sans Sicury et les articles:
 - 20208.FX-20220-20226-20273-20276-20283-20290-20292-20295-20302.01-20302.10-20303-20314-20318-20346-20346.H-20361.
 - 19208.FX-19220-19226-19245-19246-19273-19276-19283-19290-19292-19295-19302.01-19302.10-19303-19314-19318-19346-19346.H-19347-19361.
 - 14208.FX-14218-14220-14226-14233-14245-14246-14247-14273-14276-14283-14290-14292-14295-14302.01-14302.10-14303-14314-14318-14346-14346.H-14347-14361.
 - 09233-09245-09246-09318.

CONFORMITÉ AUX NORMES.

Directive BT. IEC 60670-23, EN 60670-23.



DEEE - Informations pour les utilisateurs

Le symbole du caisson barré, là où il est reporté sur l'appareil ou l'emballage, indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets. Au terme de la durée de vie du produit, l'utilisateur devra se charger de le remettre à un centre de collecte séparée ou bien au revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit. Il est possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits à éliminer de dimensions inférieures à 25 cm aux revendeurs dont la surface de vente est d'au moins 400 m². La collecte séparée appropriée pour l'envoi successif de l'appareil en fin de vie au recyclage, au traitement et à l'élimination dans le respect de l'environnement contribue à éviter les effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise le réemploi et/ou le recyclage des matériaux dont l'appareil est composé.

Torreta de acero inoxidable para montaje en suelo de hormigón en caja art. V54903. Se suministra con soporte 3 módulos Eikon, Arké, Plana y Neve.

CARACTERÍSTICAS.

- Torreta de acero inoxidable para montaje en el suelo de hormigón en caja art. V54903.
- Doble opción de utilización (bases de enchufe o tomas de datos):
 - caja de bornes 16 A/250 V~ para instalación de las bases de enchufe y puesta a tierra de la torreta;
 - preinstalación de tomas de datos (basta con retirar la caja de bornes y utilizar el sujetacables en dotación, preparado para 3 cables de datos - fig. MONTAJE CON TOMAS DE DATOS).
- Apertura de la tapa con pulsador frontal.
- Soportes 3 módulos Eikon, Arké, Plana y Neve suministrados.
- Medidas: 120x120x60,5 mm (sobresale 3,5 mm del suelo con la tapa cerrada).
- Distancia entre ejes de los tornillos de fijación: 84 mm.
- Grado de protección IP20.
- La torreta debe utilizarse en suelos secos o con métodos de limpieza en seco.

NORMAS DE INSTALACIÓN.

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalan los productos.
- Compatible solo con tomas de datos y bases de enchufe hasta 16 A.
- Incompatible con bases de enchufe sin Sicury y con los artículos:
 - 20208.FX-20220-20226-20273-20276-20283-20290-20292-20295-20302.01-20302.10-20303-20314-20318-20346-20346.H-20361.
 - 19208.FX-19220-19226-19245-19246-19273-19276-19283-19290-19292-19295-19302.01-19302.10-19303-19314-19318-19346-19346.H-19347-19361.
 - 14208.FX-14218-14220-14226-14233-14245-14246-14247-14273-14276-14283-14290-14292-14295-14302.01-14302.10-14303-14314-14318-14346-14346.H-14347-14361.
 - 09233-09245-09246-09318.

CONFORMIDAD A LAS NORMAS.


Directiva BT. IEC 60670-23, EN 60670-23.



RAEE - Información para los usuarios

El símbolo del contenedor tachado, cuando se indica en el aparato o en el envase, indica que el producto, al final de su vida útil, se debe recoger separado de los demás residuos. Al final del uso, el usuario deberá encargarse de llevar el producto a un centro de recogida selectiva adecuado o devolvérselo al vendedor con ocasión de la compra de un nuevo producto. En las tiendas con una superficie de venta de al menos 400 m², es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, los productos que se deben eliminar con unas dimensiones inferiores a 25 cm. La recogida selectiva adecuada para proceder posteriormente al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación del aparato de manera compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

FRONT VIEW • VUE FRONTALE • VISTA FRONTAL

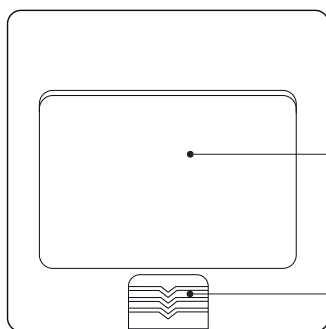


Door with socket outlet or data socket
Volet avec prises de courant ou prises de données
Tapa con bases de enchufe o tomas de datos


Door opening button
Bouton d'ouverture du volet
Pulsador de apertura de la tapa

INSTALLING WITH SOCKET OUTLETS • INSTALLATION AVEC PRISES DE COURANT • MONTAJE CON BASES DE ENCHUFE


1. Undo the screws and remove the cover
Dévisser les vis et enlever le couvercle
Suelte los tornillos y quite la tapa

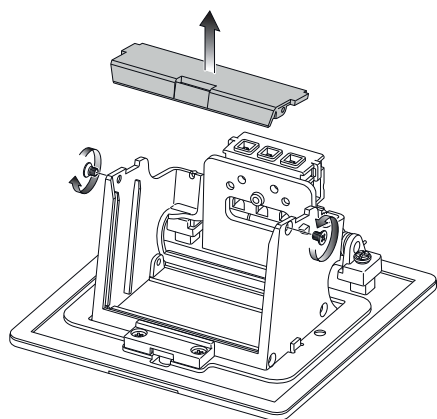


2. Hook the socket onto the mounting frame
Accrocher la prise au support
Sujete la base de enchufe al soporte




3. Connect the cables from the terminal block to the sockets
Brancher les câbles provenant du bornier sur les prises
Conecte a las bases de enchufe los cables procedentes de la caja de bornes

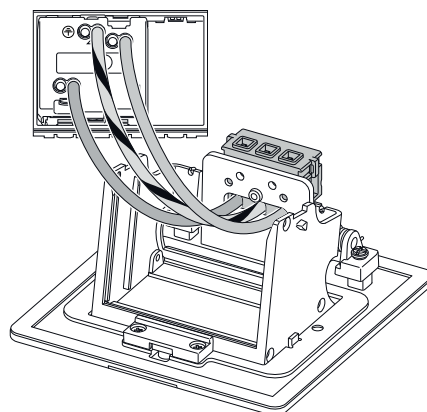


4. Insert the mounting frame into the turret
Introduire le support dans la colonne
Introduzca el soporte en la torreta

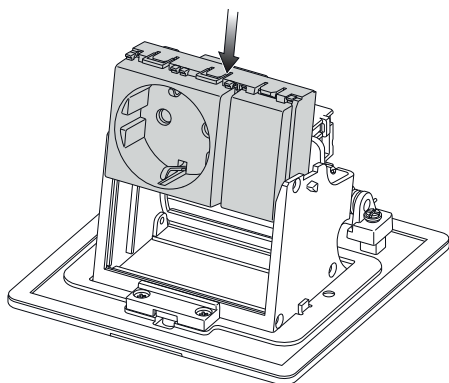


5. Put the cover back in position and tighten the screws
Réinstaller le couvercle et visser les vis
Vuelva a colocar la tapa y apriete los tornillos

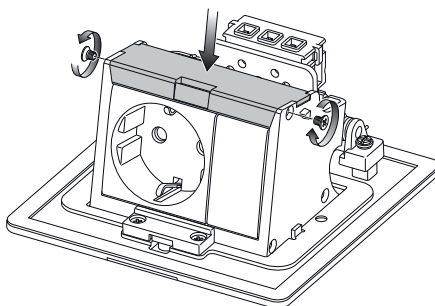


6. Connect the power cables to the terminal block
Brancher les câbles d'alimentation au bornier
Conecte los cables de alimentación a la caja de conexiones

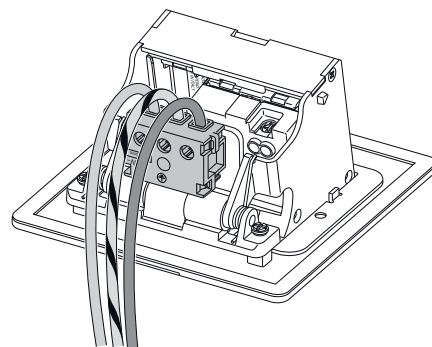

7. Connect and earth conductor from the metal box to the terminal block
Brancher un conducteur de continuité au circuit de terre entre la boîte métallique et le bornier
Conecte un conductor de tierra de la caja metálica a la caja de conexiones

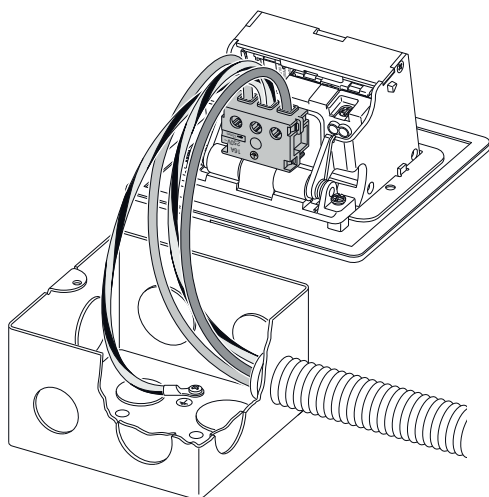

8. Open the turret and install it in the box
Ouvrir la colonne et l'installer sur la boîte
Abra la torreta y móntela en la caja

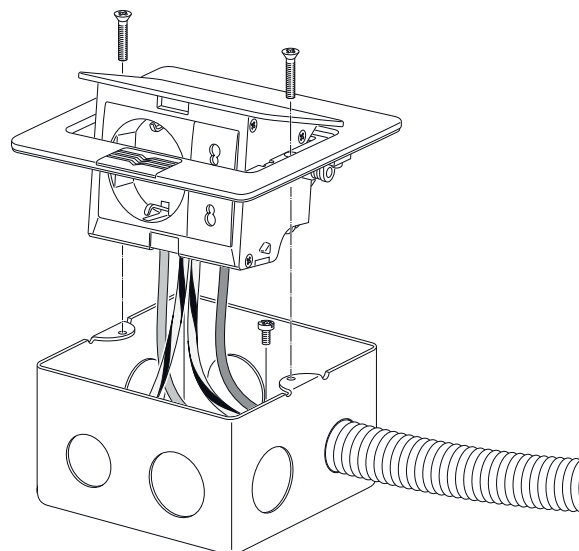

CAUTION - ATTENTION - ATENCIÓN:


The corrugated tube must enter the box as shown in fig. 8. Position the conductors correctly without damaging the insulation or crushing it under the moving part of the turret, and do up the mounting screws. Finally, check that the turret opens correctly.

La gaine doit entrer dans la boîte comme le montre la fig. 8. Installer correctement les conducteurs sans endommager l'isolation et en ayant soin de ne pas l'écraser sous la partie mobile de la colonne puis serrer les vis de montage. Vérifier que la colonne s'ouvre correctement.


La canaleta debe entrar en la caja como se indica en la fig. 8. Coloque correctamente los conductores sin dañar el aislamiento ni aplastarlo debajo de la parte móvil de la torreta y apriete los tornillos de montaje. Por último, compruebe la correcta apertura de la torreta.

INSTALLING WITH DATA SOCKETS • INSTALLATION AVEC PRISES DE DONNÉES • MONTAJE CON TOMAS DE DATOS


1. Undo the screws and remove the cover
Dévisser les vis et enlever le couvercle
Suelte los tornillos y quite la tapa

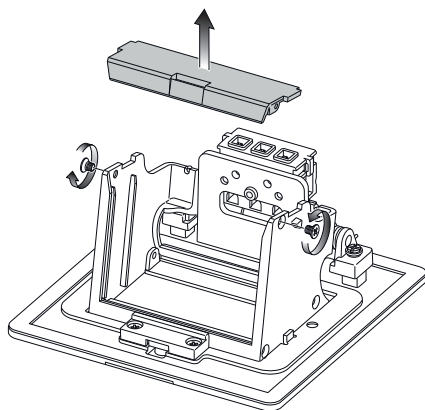


2. Hook the sockets onto the mounting frame
Accrocher les prises de données au support
Sujete las tomas de datos al soporte




3. Undo the screws and remove the terminal block from the turret
Dévisser la vis et sortir le bornier de la colonne
Suelte el tornillo y retire la caja de bornes de la torreta

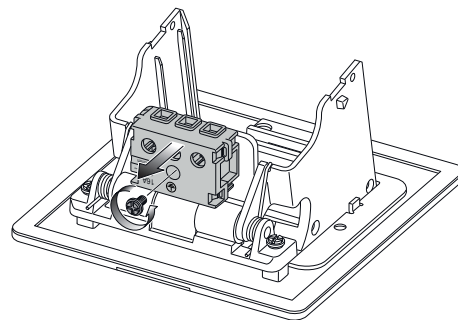


4. Connect the data cables to the sockets
Brancher les câbles de données aux prises
Conecte los cables de datos a las tomas

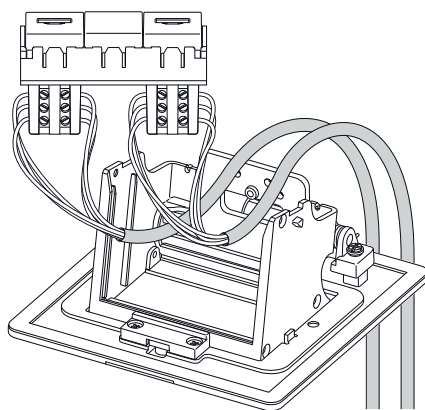


5. Insert the mounting frame into the turret
Introduire le support dans la colonne
Introduzca el soporte en la torreta

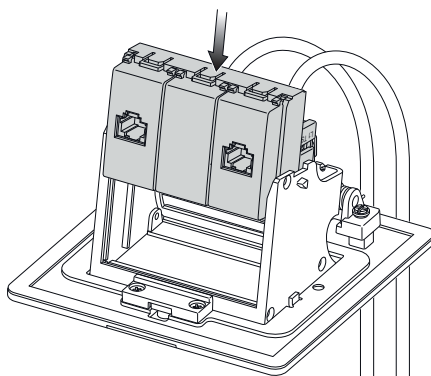


6. Put the cover back in position and tighten the screws
Réinstaller le couvercle et visser les vis
Vuelva a colocar la tapa y apriete los tornillos

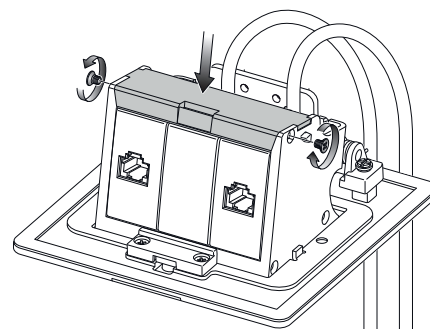

7. Open the turret and fasten the cables with the cable clamp provided
Ouvrir la colonne et fixer les câbles à l'aide du serre-câble fourni
Abra la torreta y sujete los cables con el sujetacables suministrado

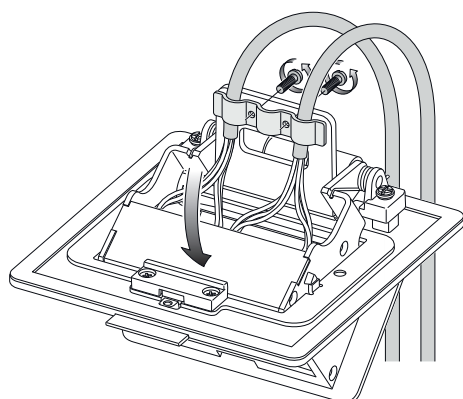

8. Open the turret and install it in the box
Ouvrir la colonne et l'installer sur la boîte
Abra la torreta y móntela en la caja

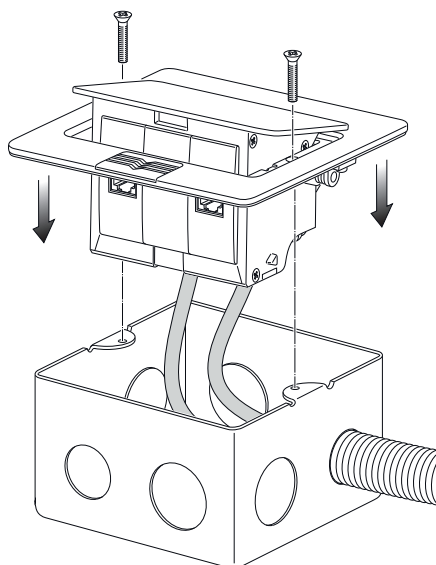

CAUTION:

The corrugated tube must enter the box as shown in fig. 8. Position the conductors correctly without damaging the insulation or crushing it under the moving part of the turret, and do up the mounting screws. Finally, check that the turret opens correctly.

ATTENTION:

La gaine doit entrer dans la boîte comme le montre la fig. 8. Installez correctement les conducteurs sans endommager l'isolation et en ayant soin de ne pas l'écraser sous la partie mobile de la colonne puis serrer les vis de montage. Vérifier que la colonne s'ouvre correctement.

ATENCIÓN:

La canaleta debe entrar en la caja como se indica en la fig. 8. Coloque correctamente los conductores sin dañar el aislamiento ni aplastarlo debajo de la parte móvil de la torreta y apriete los tornillos de montaje. Por último, compruebe la correcta apertura de la torreta.